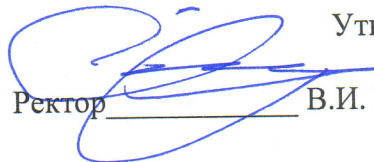


Утверждаю:
Ректор  В.И. Бакайтис

**АКТ осмотра
теплообменника трубного с клапаном и запорной арматурой в ИТП УК-3**

«10» июль 2025 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., заместителя начальника хозяйственного управления Миклухиной О.В., главного энергетика Кузьменко В.М. провели визуальный осмотр теплообменника гвс (горячего водоснабжения) в ИТП по адресу пр. Карла Маркса, 26/2 для определения перечня необходимых работ по замене теплообменника трубчатого на пластинчатый.






В результате осмотра выявлено нижеследующее:

- теплообменник горячего водоснабжения, введенный в эксплуатацию в 2005г. ИТП корпуса УК-3 физически устарел, из-за дефекта зачеканено 40% трубок нагрева горячей воды, что снижает технические характеристики по объему и температуре воды;
- клапан регулирующий двухходовой после неоднократного ремонта протекает;

В связи с установкой нового оборудования
необходимо выполнить нижеследующие мероприятия:

- демонтаж теплообменника;
- демонтаж регулирующего клапана с исполнительным блоком управления
- демонтаж вентилей, задвижек, измерительных приборов, трубопроводов обвязки;
- монтажные работы по установке теплообменника пластинчатого, клапана, трубопроводов обвязки, измерительных приборов, покраске трубопроводов, теплоизоляции трубопроводов, гидравлические испытания.

Подписи:

	Ю.А. Коган
	Н.А. Цветкова
	Ж.Н. Чернобай
	В.М. Кузьменко
	О.В. Миклухина